


# FICHE TECHNIQUE PRODUIT

TRAVERSEE DE CLOISON - ROSACE 60 mm  
Traversées (2) Mal - Fem 1/2' - 1/2' long 115 mm  
Réf. 70402

**Gamme :** IT MATÉRIAUX - SANITAIRE

**Certification(s) :**

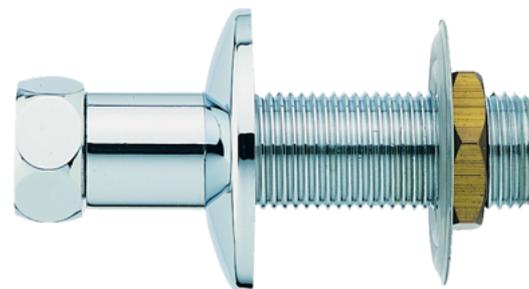

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S)).

**Brevet :** 1

---

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S)).

---

**Conditionnement :** -  
**Forme raccord :** Droit  
**Application :**  
**Matière :** Laiton  
**Finition :** Chromé

---

**Hauteur :** 61 mm  
**Largeur :** 127 mm  
**Profondeur :** mm  
**Poids :** 440 g

**Diamètres nominaux :**  
**Ø1** 1/2 pouce  
**Ø2** 1/2 pouce  
**Ø3**

## Préconisations de mise en oeuvre :

- 1- Proscrire formellement la fillasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès  
3/8" = 25 Nm / 1/2" = 30 Nm / 3/4" = 30 Nm / 1" = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)